Protecta® A-Plate

FDV

Versjon: 3

Bruksområde

Benyttes til brannbeskyttelse av lastbærende betong- og stålkonstruksjoner.

Miljøforhold ved bruk

Produktet kan brukes innendørs i rom med normal luftfuktighet.

Renhold og vedlikehold

Ingen spesielle krav til renhold. Brannisolasjonen skal holdes fri for smuss og beskyttes mot mekaniske belastninger som kan skade overflaten.

Ettersyn og kontroll

All brannisolasjon i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av den isolerte konstruksjonen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at isolasjonen er hel. Se spesielt etter åpninger, misfarging, fukt- eller mekaniske skader.

Skader skal repareres så snart de oppdages med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

Reparasjonen bør utføres av kvalifisert personell.

Dokumentasjon og ansvar


Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets FDV-system eller relevant kontroll-/vedlikeholds-logg, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennomføres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.

Levetid

Antatt levetid er minst 60 år etter montasje eller så lenge isolasjonen er en del av bygningen, forutsatt korrekt installasjon iht. produktets tekniske datablad og produkt-dokumentasjon.

Varmekonduktiviteten til steinull endres normalt sett ikke over tid. Erfaring viser at fiberstrukturen holdes stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.

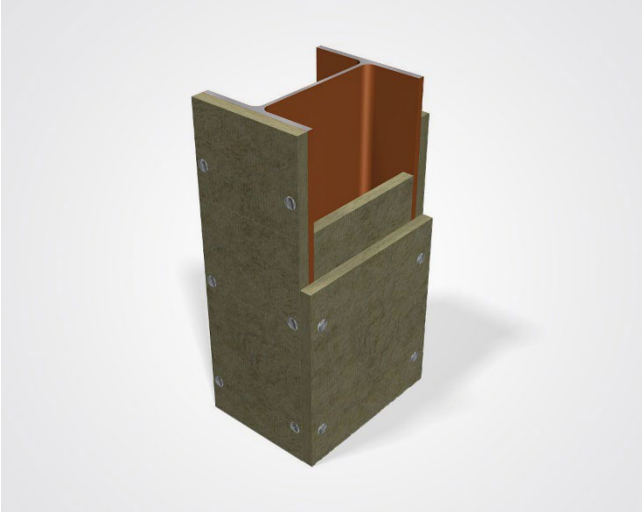

Avfallshåndtering

Steinull kan normalt ombrukes eller materialgjenvinnes. Uren steinull sorteres som restavfall, bygg- og anleggsavfall eller ikke brennbar rest.

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.